

* Pozn.: 1. Pajistka -1FU3 je osazena jen je-li součástí stroje, sušič vzduchu, který je dodáván jako zvláštní příslušenství.
 2. Motohodiny -1H5 jsou osazeny jen jako varianta stroje.
 * Note: 1. Fuse -1FA3 is fitted only for compressor with dryer of the air, which is delivered as the special equipment.
 2. Counter -1H5 is optional


Snímač tlaku vzduchu / Air pressure sensor
 Teplotní spínač / Temperature switch

Datum	11.2.2009
Kreslil	Ing. Kasal
Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	
Datum	
Podpis	
Signature	
Unterschrift	


KOMPRESOR ALBERT E80Vario
 COMPRESSOR ALBERT E80Vario

Akce: Atmos Chrást s.r.o
 Typ: OS hlavních a pomocných obvodů
 Mains and auxiliary circuits


Počet listů: 3
 Number of pages: 3
 Blattzahl: 3
 List: 1
 Page: 1
 Blatt: 1
 Výkres: At 401 024S
 Drawing No.: At 401 024S
 Zeichnung No.: At 401 024S



Čelní panel

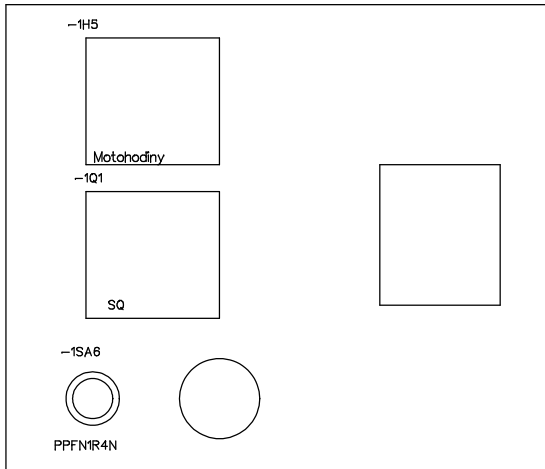

Montážní panel

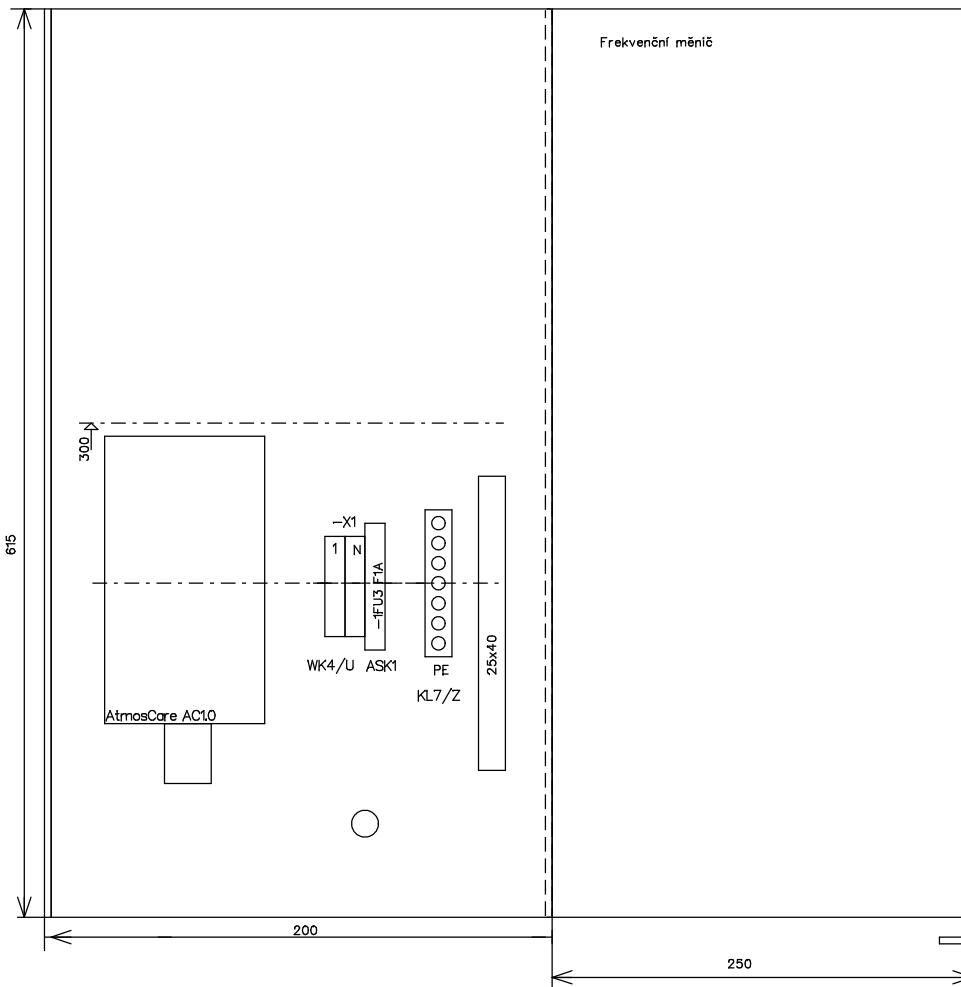

Postupové kóty přístrojů nutno dodržet

Datum	7.9.2006
Kreslil	Ing. Kasal
Zkoušel	Ing. Hůlka

KOMPRESOR ALBERT E220 Vario
COMPRESSOR ALBERT E80Vario

Akce: Atmos Chrást s.r.o
Typ: Rozmístění součástek
Dimension draught

Počet listů: 3
Number of pages: 3
Blattzahl: 3


List: 2
Page: 2
Blatt: 2

Výkres:
Drawing No.: At 401 024S
Zeichnung No.:



Atmos Chrást s.r.o.
tel. 377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

Revize	Datum	Podpis
Revision	Date	Signature
Revision	Datum	Unterschrift

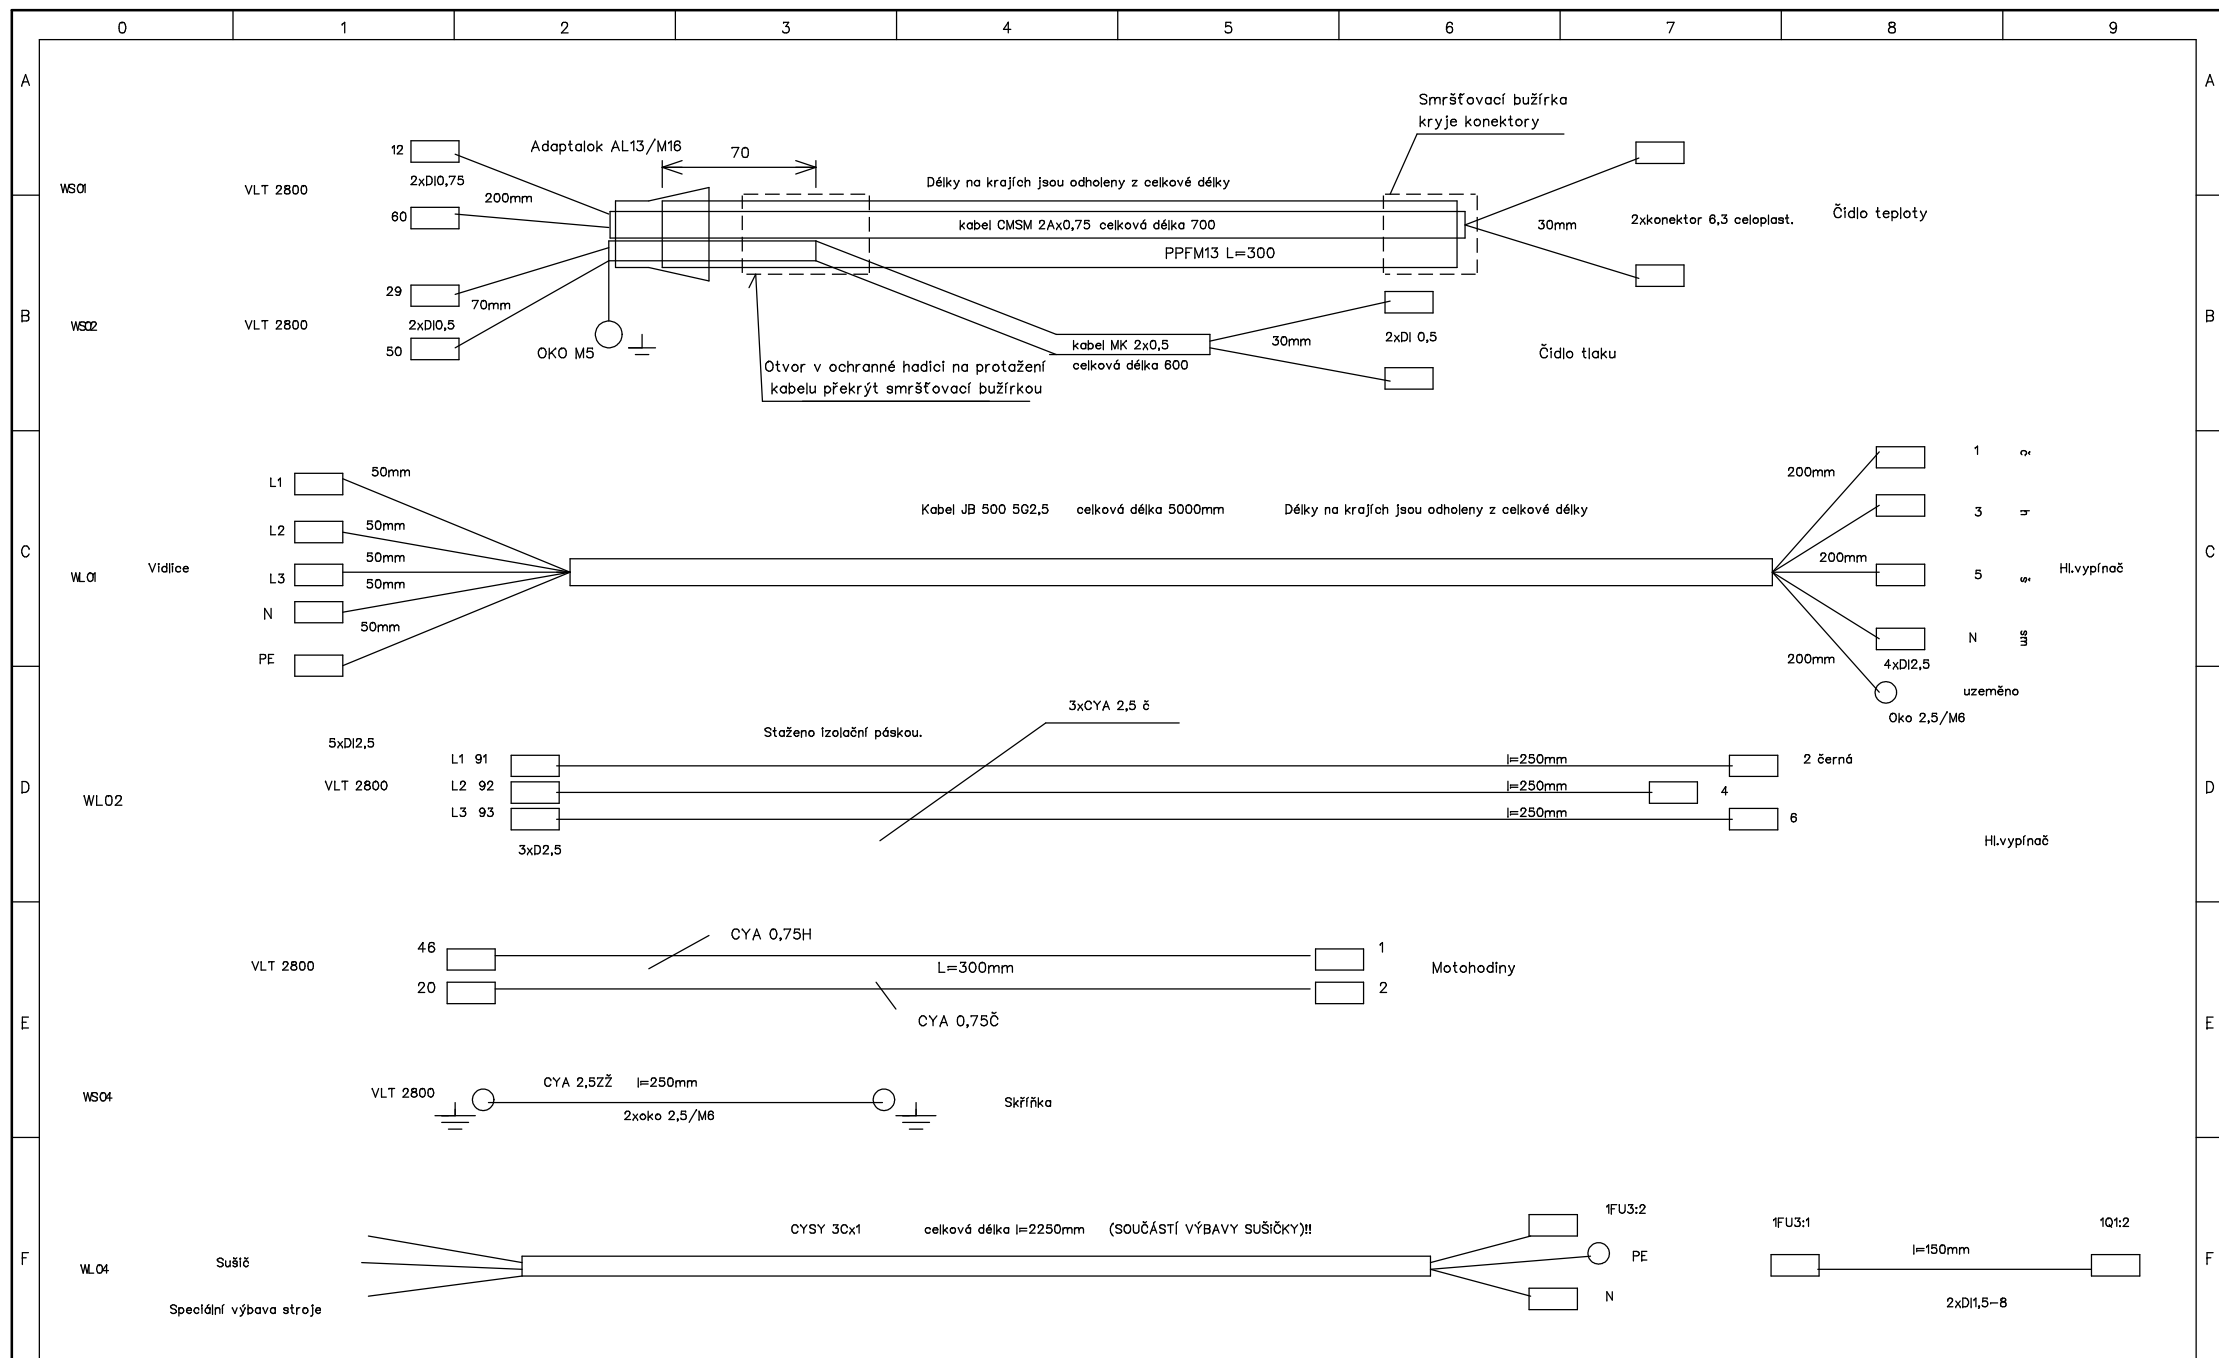

	Datum	1.10.2010
	Kreslil	Ing. Hůlka
	Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	Datum	
Revision	Date	
Revision	Datum	
	Podpis	
	Signature	
	Unterschrift	

KOMPRESOR ALBERT E80 Vario
COMPRESSOR ALBERT E80Vario

Akce: Atmos Chrřřst s.r.o.
Typ: Specifikace vodiĀř
List of cable

PoĀet listů:
Number of pages: 3
Blattzahl:
List:
Page: 3
Blatt:
Vřřřres:
Drawing No.: At 401 024S
Zeichnung No.:

