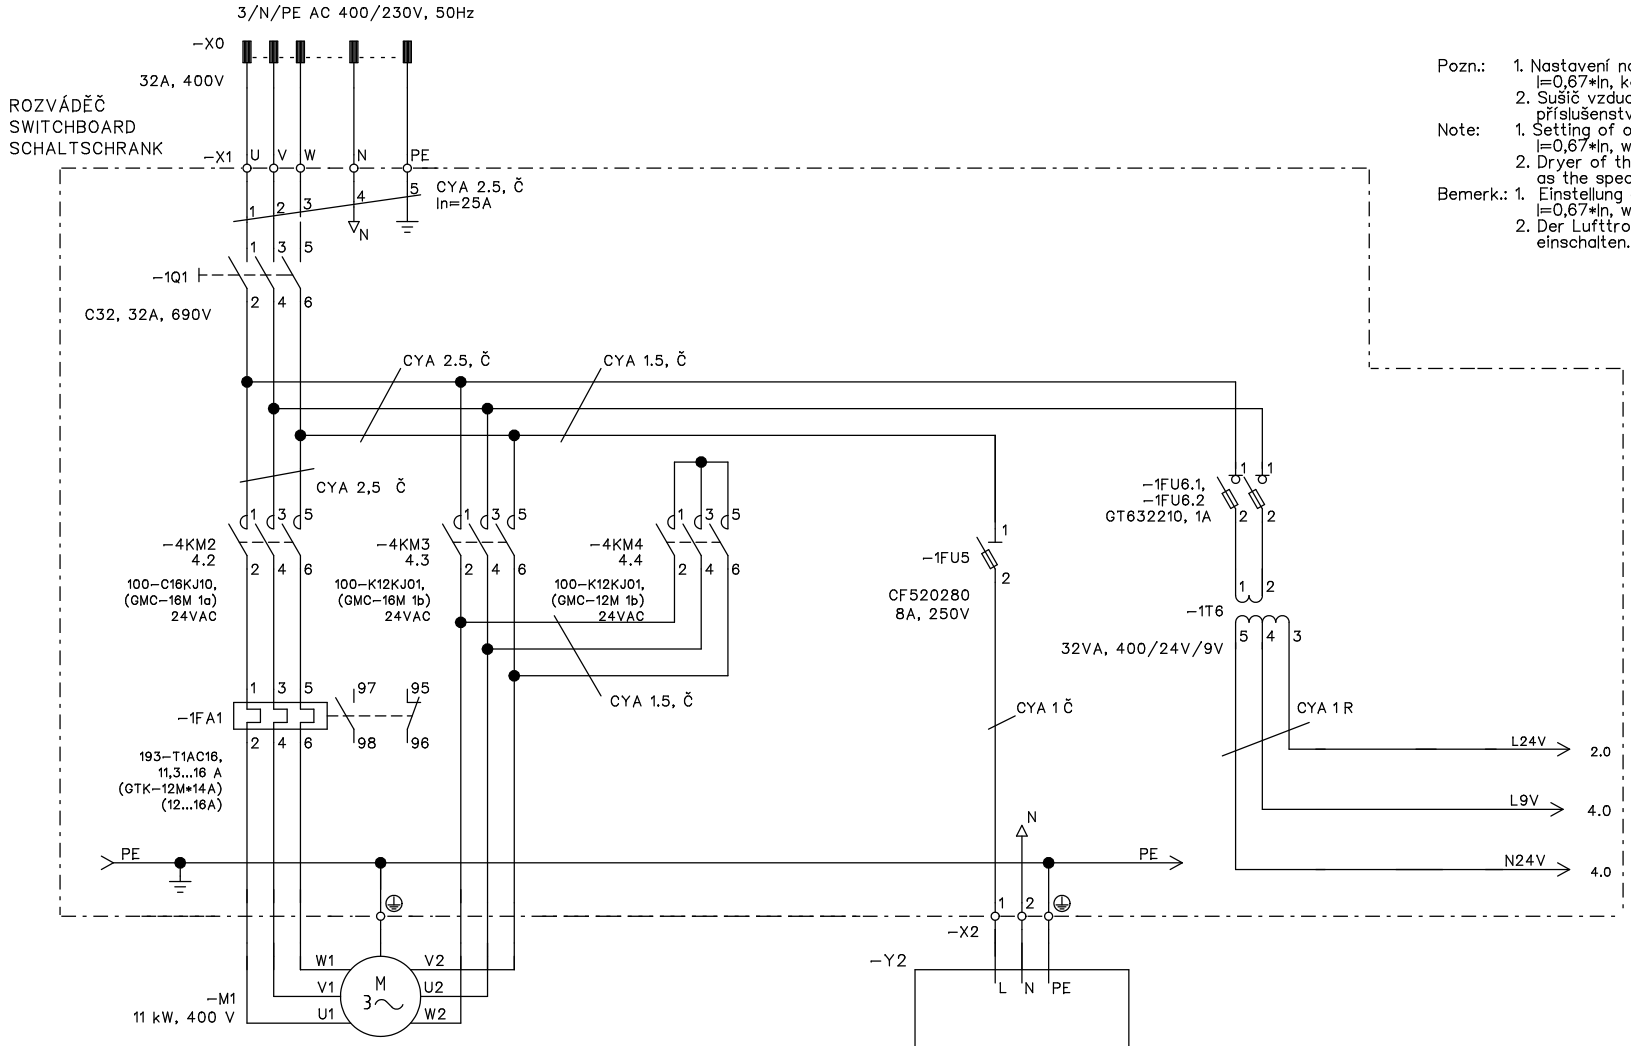

Pozn.: 1. Nastavení nadproud. ochrany -1FA1:
I=0,67*In, kde In je jmen.proud mot.-M1
2. Sušič vzduchu je připojen jen jako zvláštní příslušenství.

Note: 1. Setting of overcurrent protection -1FA1:
I=0,67*In, where In is rated current of motor -M1.
2. Dryer of the air is connected only as the special equipment .

Bemerk.: 1. Einstellung des Überlastschutz -1FA1:
I=0,67*In, wo In ist Nennstrom des Motors -M1
2. Der Lufttrockner ist nur wie das besondere Zubehör einschalten.

Hlavní stykač
Main contactor
Hauptschütz

Stykač D
Contactor D
Schütz D

Stykač Y
Contactor Y
Schütz Y

Nadproudová ochrana
Overcurrent protection
Überlastschutz

			Datum	1.9.2010	KOMPRESOR E95 COMPRESSOR E95 KOMPRESSOR E95	Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o. Typ: Hlavní obvody Main circuits Hauptschaltbild	Počet listů: Number of pages: 6 Blattzahl:	List: Page: 1 Blatt:
			Kreslil	Ing. Hůlka				
			Zkoušel	Ing. Hůlka			Výkres: Drawing No.: Zeichnung No.: At 401 026S	
Revize Revision Revision	Datum Date Datum	Podpis Signature Unterschrift						

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

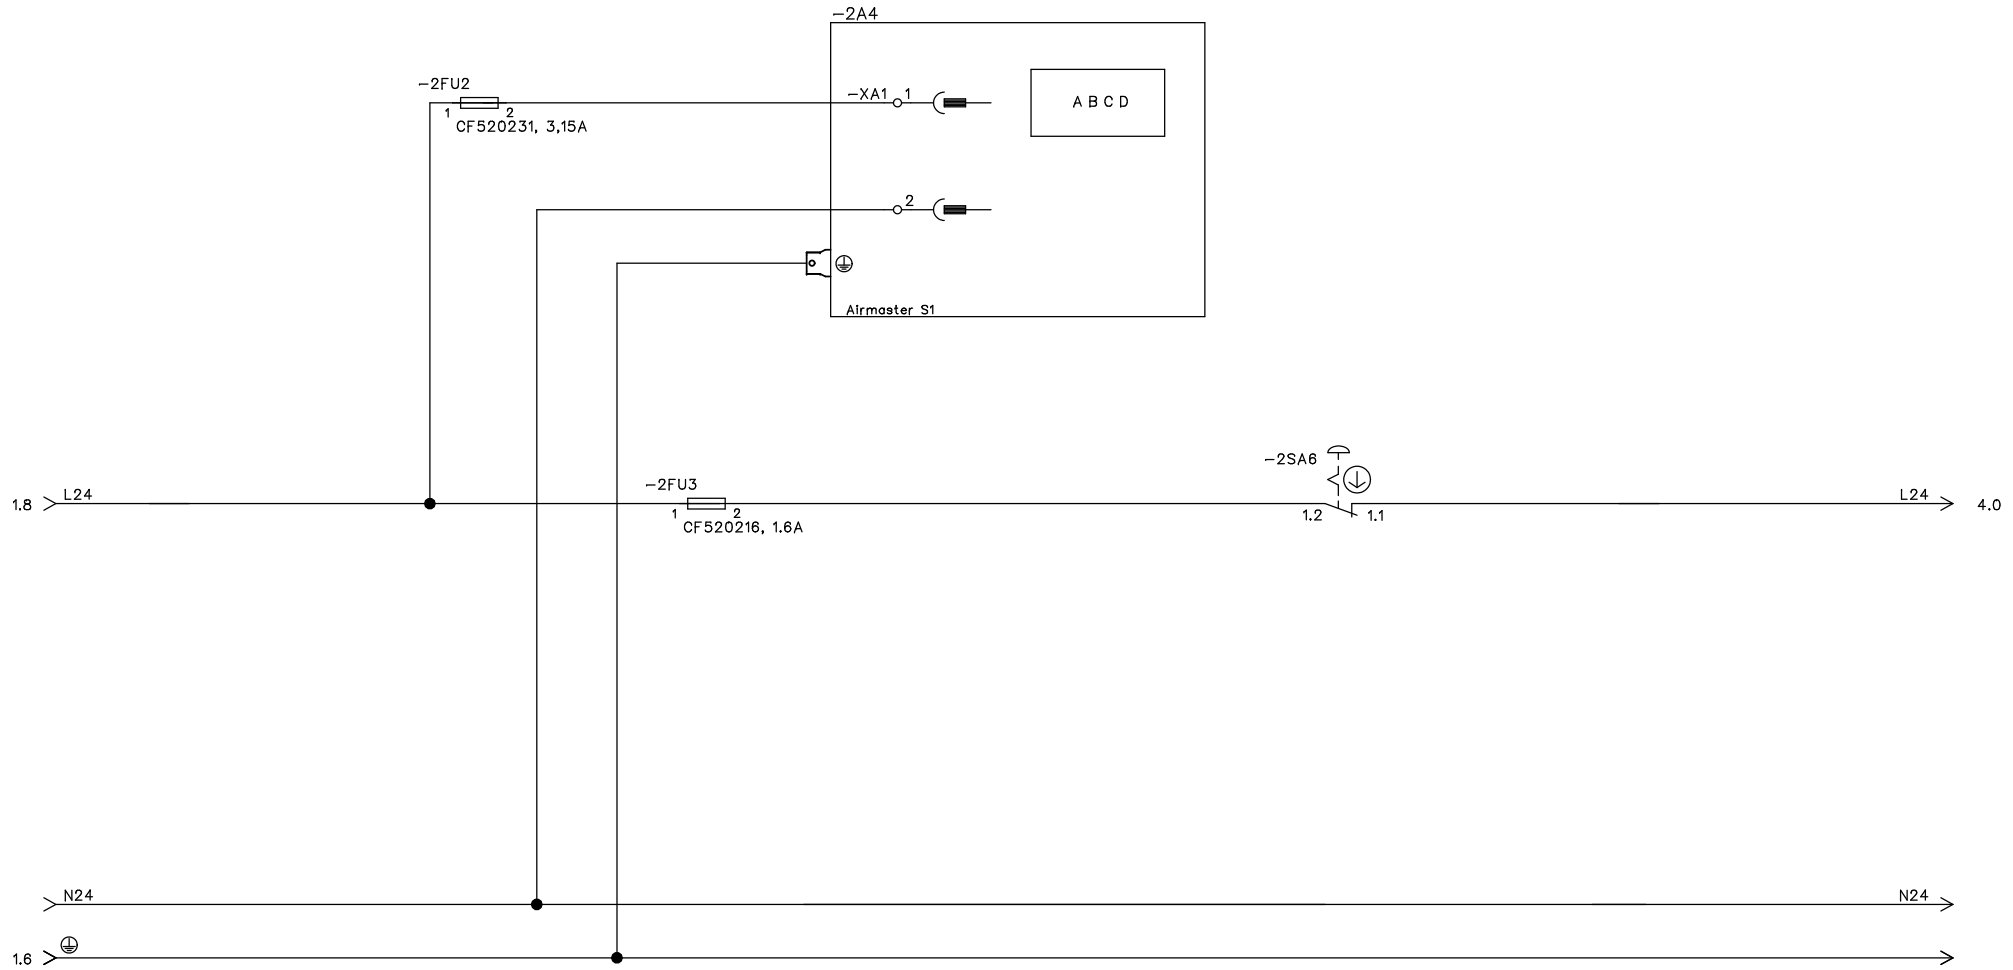

			Datum	1.9.2010	KOMPRESOR E95 COMPRESSOR E95 KOMPRESSOR E95	Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o. Typ: Pomocné obvody Auxiliary circuits Sekundärschaltbild	Počet listů: Number of pages: 6 Blattzahl:	List: Page: 2 Blatt:
			Kreslil	Ing. Hůlka				
			Zkoušel	Ing. Hůlka				
Revize Revision Revision	Datum Date Datum	Podpis Signature Unterschrift					Výkres: Drawing No.: Zeichnung No.: At 401 026S	

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

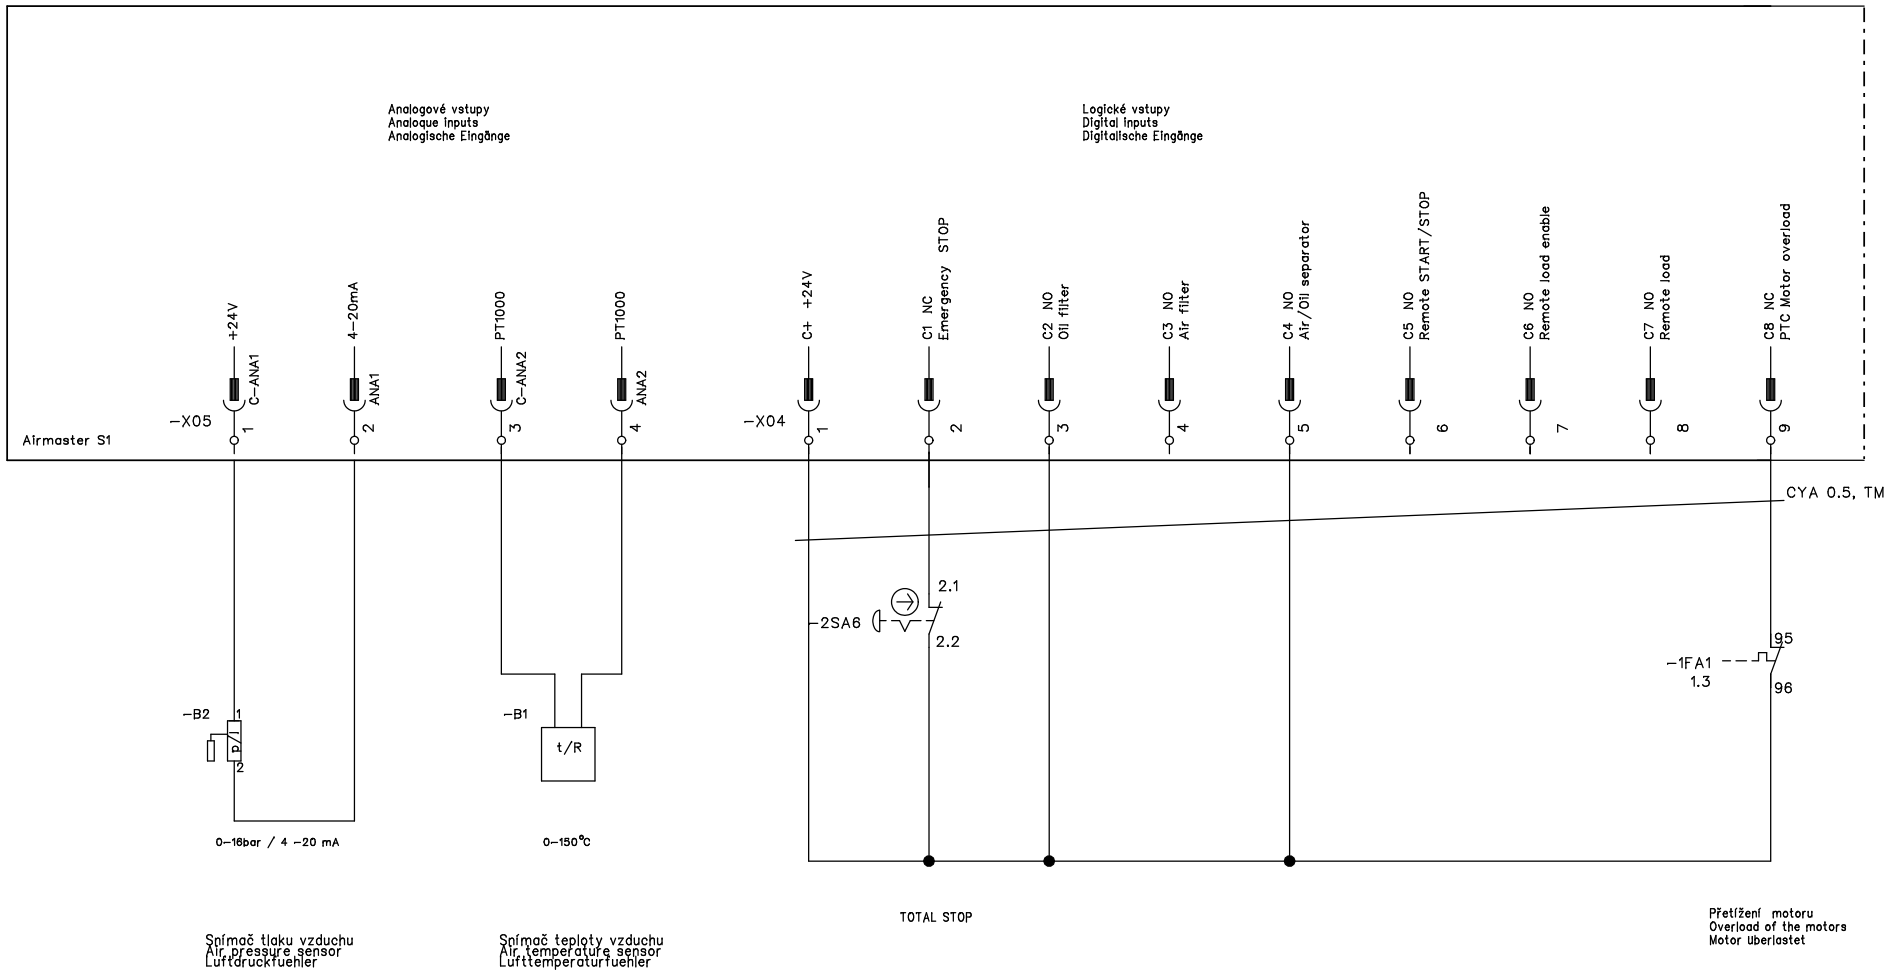

			Datum	1.9.2010
			Kreslil	Ing. Hůlka
			Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	Datum	Podpis		
Revision	Date	Signature		
Revision	Datum	Unterschrift		

KOMPRESOR E95
COMPRESSOR E95
KOMPRESSOR E95

Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o.
Typ: Analogové a logické vstupy
Analoque and digital inputs
Analogische/digital. eingänge

Počet listů: Number of pages: 6 Blattzahl:
List: Page: 3 Blatt:

Výkres: Drawing No.: Zeichnung No.: At 401 026S

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

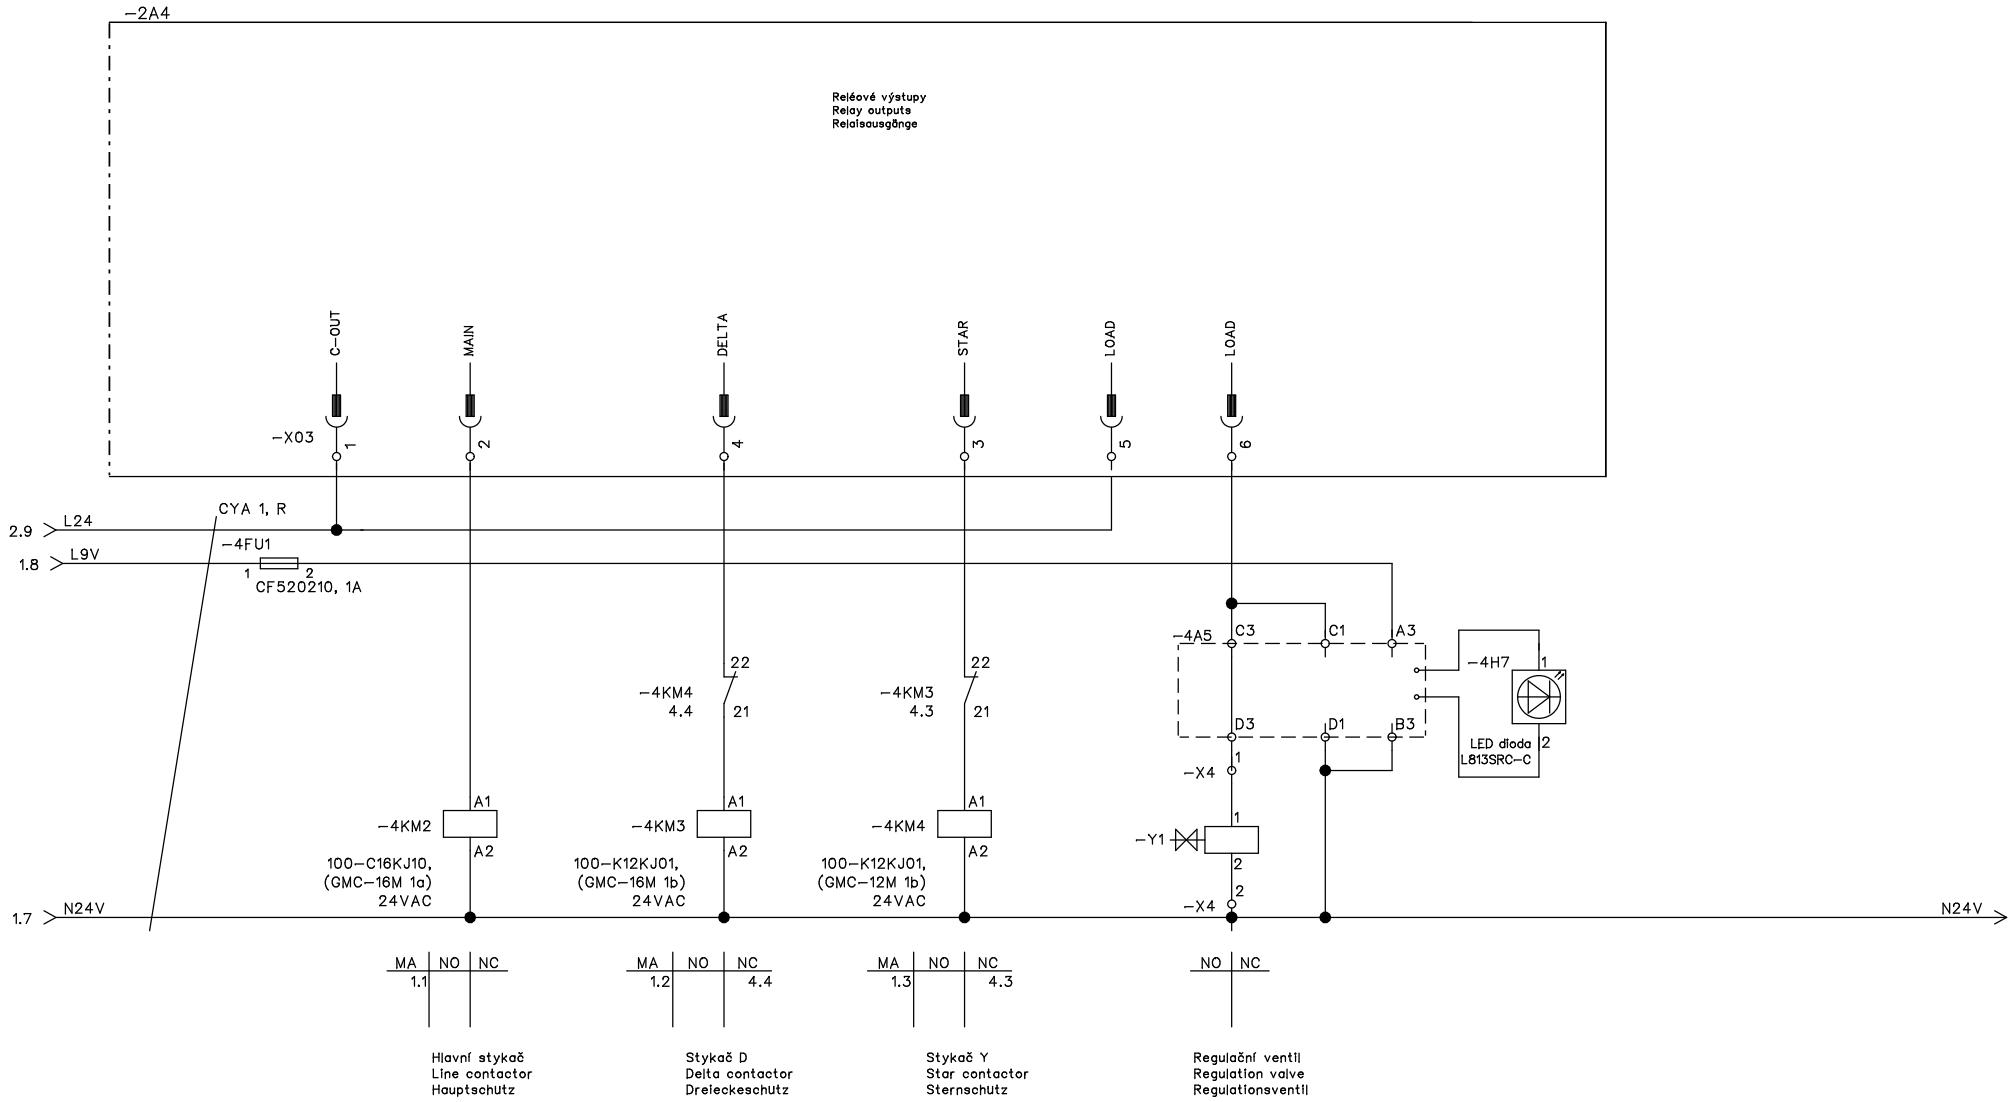

			Datum	1.9.2010
			Kreslil	Ing. Hůlka
			Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	Datum	Podpis		
Revision	Date	Signature		
Revision	Datum	Unterschrift		

KOMPRESOR E95
COMPRESSOR E95
KOMPRESSOR E95

Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o.
Typ: Reléové výstupy
Relay outputs
Relais Ausgänge

Počet listů: / Number of pages: / Blattzahl: 6
List: / Page: / Blatt: 4

Výkres: / Drawing No.: / Zeichnung No.: At 401 026S

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

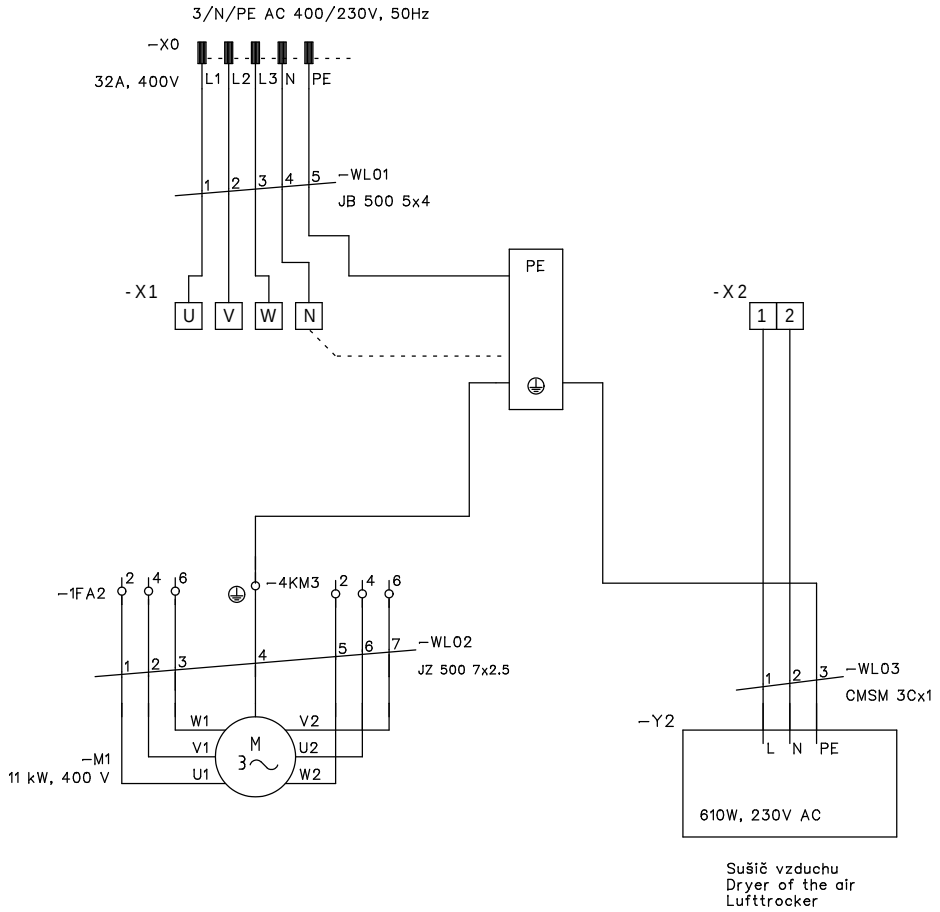

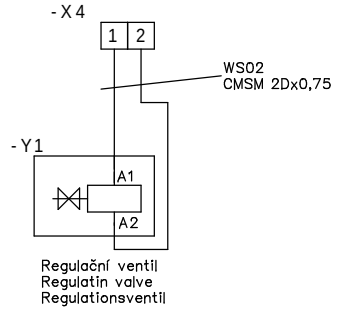

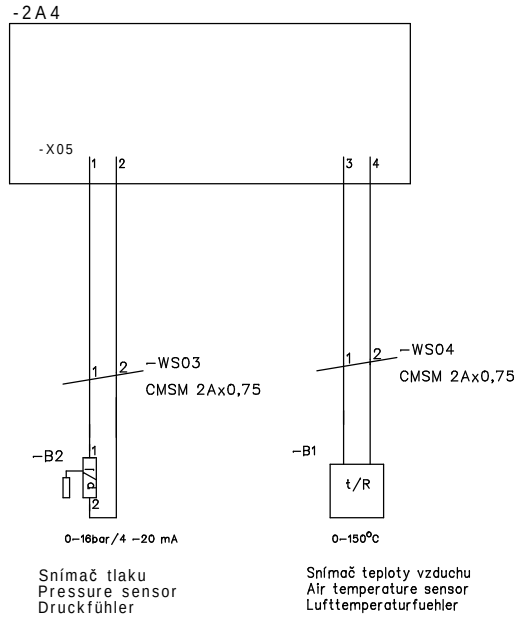

Pozn.: Propojka mezi N a PE osazena v případě čtyřvodičového přívodu
Note: Conection between N and Pe jointed only by the 4 conductors leading
Bemerkung: Die Verbindung zwischen N und PE existiert nur, wenn 4 Leiteranschluss ist

			Datum	1.9.2010
			Kreslil	Ing. Hůlka
			Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	Datum	Podpis		
Revision	Date	Signature		
Revision	Datum	Unterschrift		

KOMPRESOR E95
COMPRESSOR E95
KOMPRESSOR E95

Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o.
Typ: Obvod. schéma vnějších spojů
Circ. diagram of ext. terminals
Leitungschema Außenverbind.

Počet listů: Number of pages: 6 Blattzahl:
List: Page: 5 Blatt:
Výkres: Drawing No.: Zeichnung No.: At 401 026S

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz

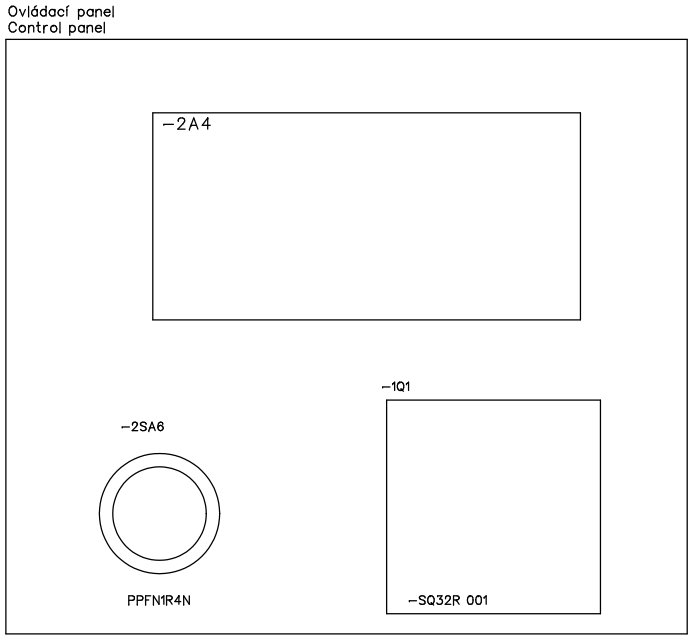

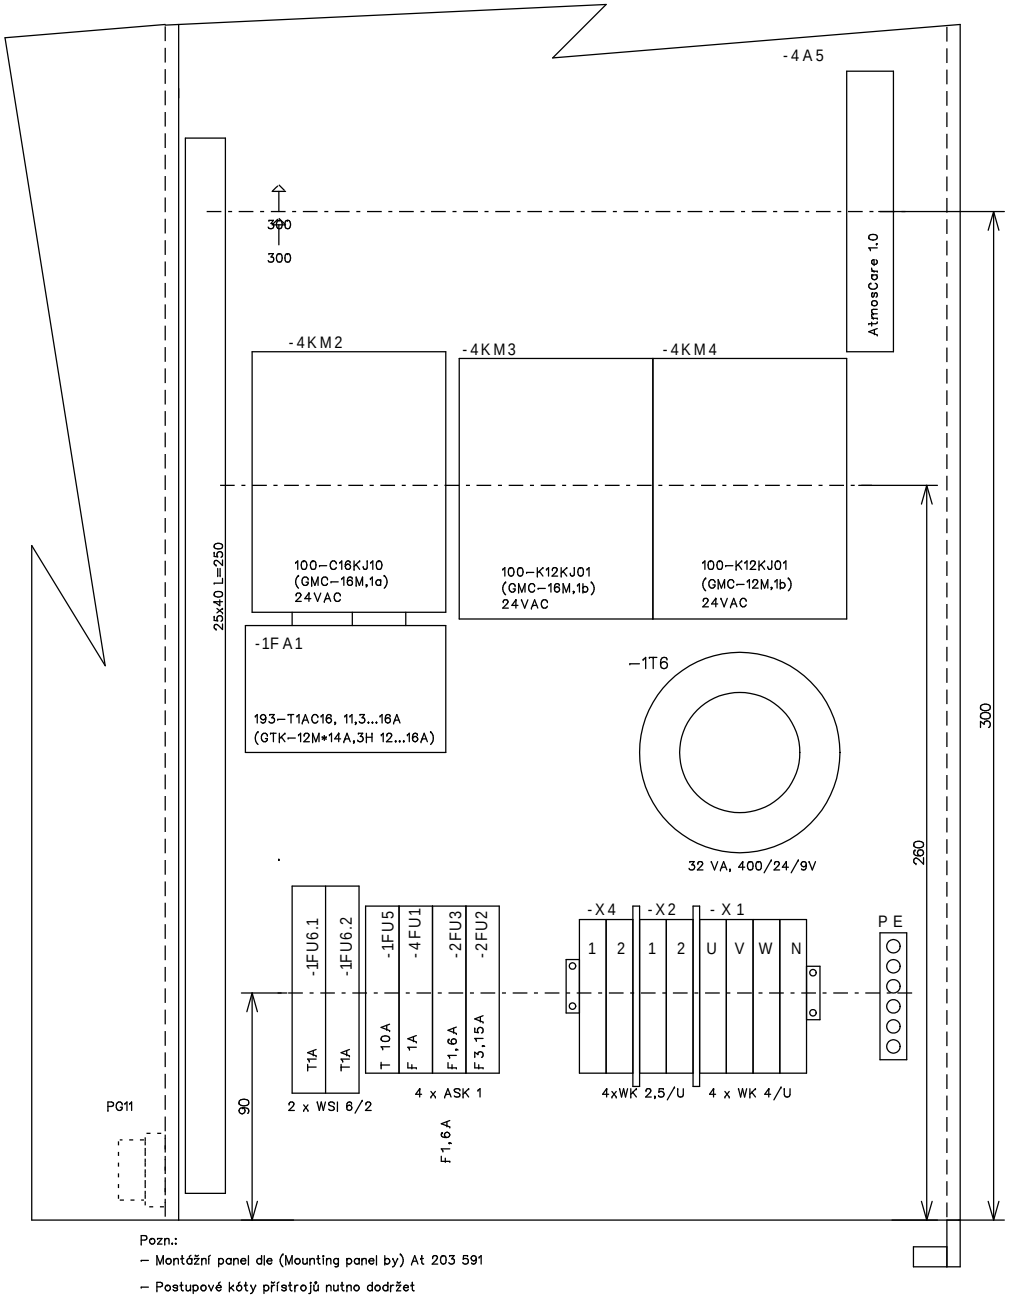

Pozn.:
– Montážní panel dle (Mounting panel by) At 203 591
– Postupové kóty přístrojů nutno dodržet

			Datum	1.9.2010
			Kreslil	Ing. Hůlka
			Zkoušel	Ing. Hůlka
Revize	Datum	Podpis		
Revision	Date	Signature		
Revision	Datum	Unterschrift		

KOMPRESOR E95
COMPRESSOR E95
KOMPRESSOR E95

Akce: ATMOS Chrást spol. s r.o.
Typ: Rozměrový náčrt
Dimension draught
Maßskizze

Počet listů:
Number of pages: 6
Blattzahl:

List:
Page: 6
Blatt:

Výkres:
Drawing No.:
Zeichnung No.: At 401 026S

ATMOS
Atmos Chrást s.r.o.
tel.377 860 457, fax 377 945 379
e-mail: hulka@atmos-chrast.cz